

ШКК 15U-700-700-V ТГЧ

Перв. примен.

Справ. №



Подп. и дата

И/инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инов. № подл.

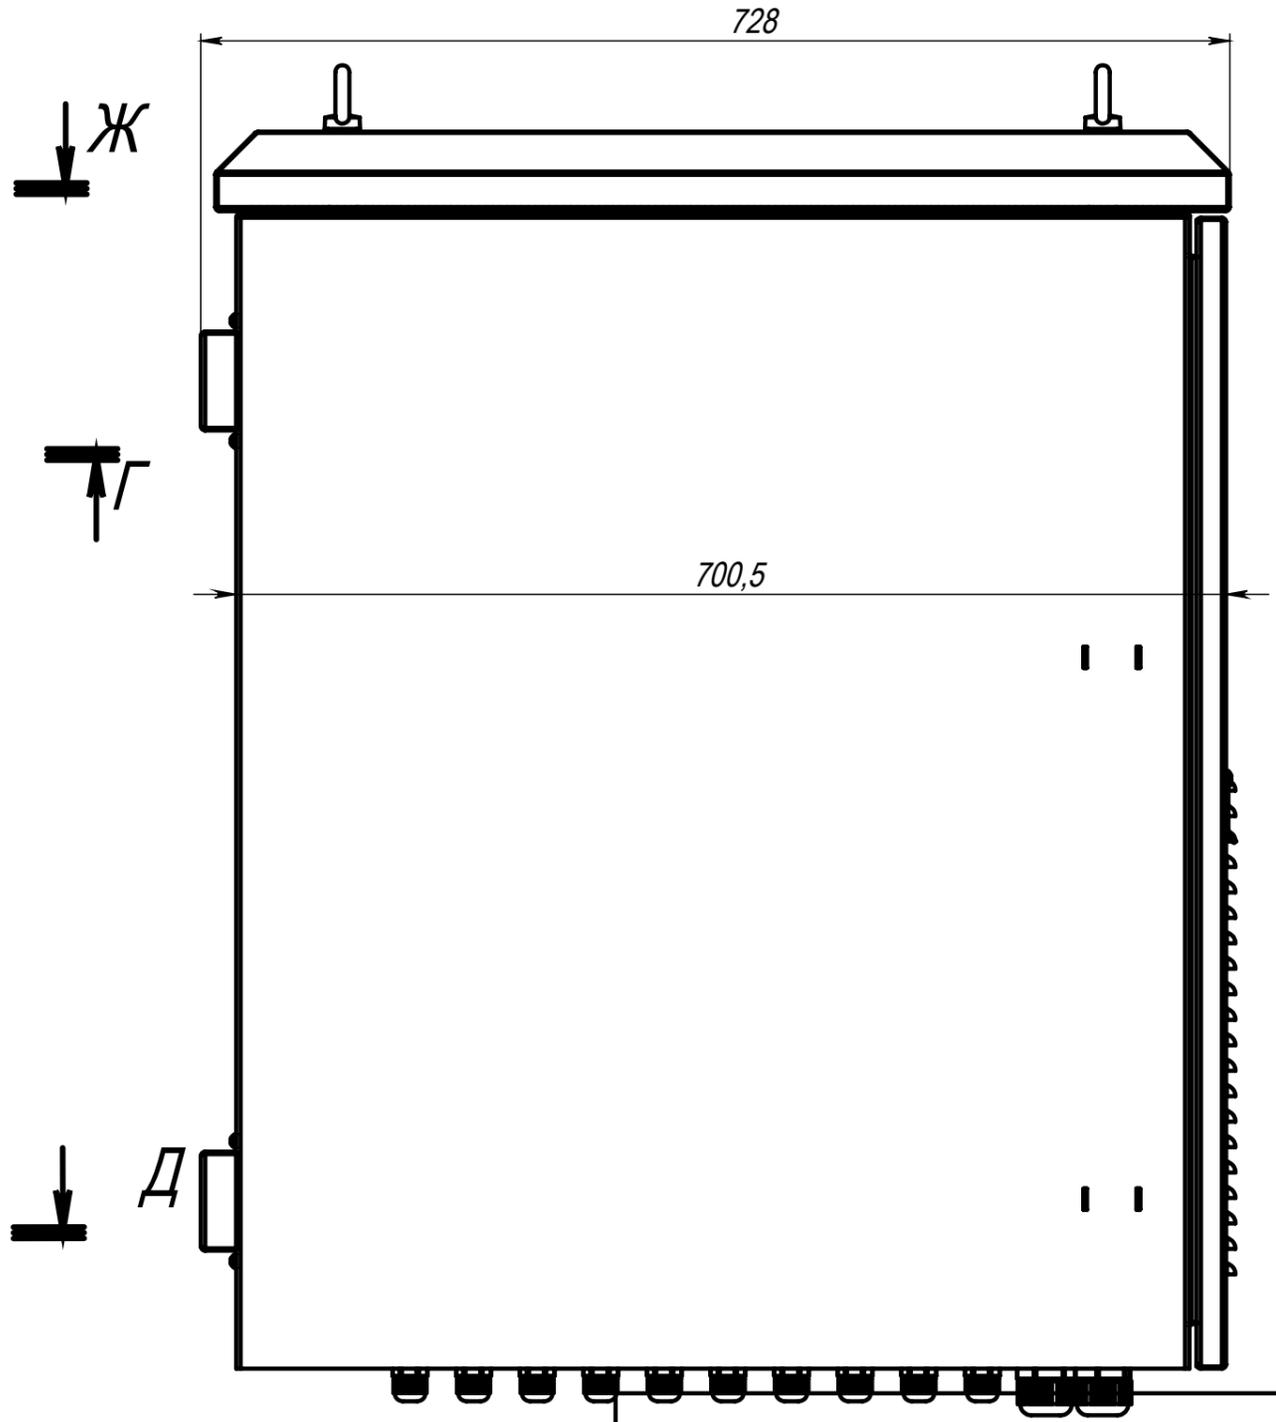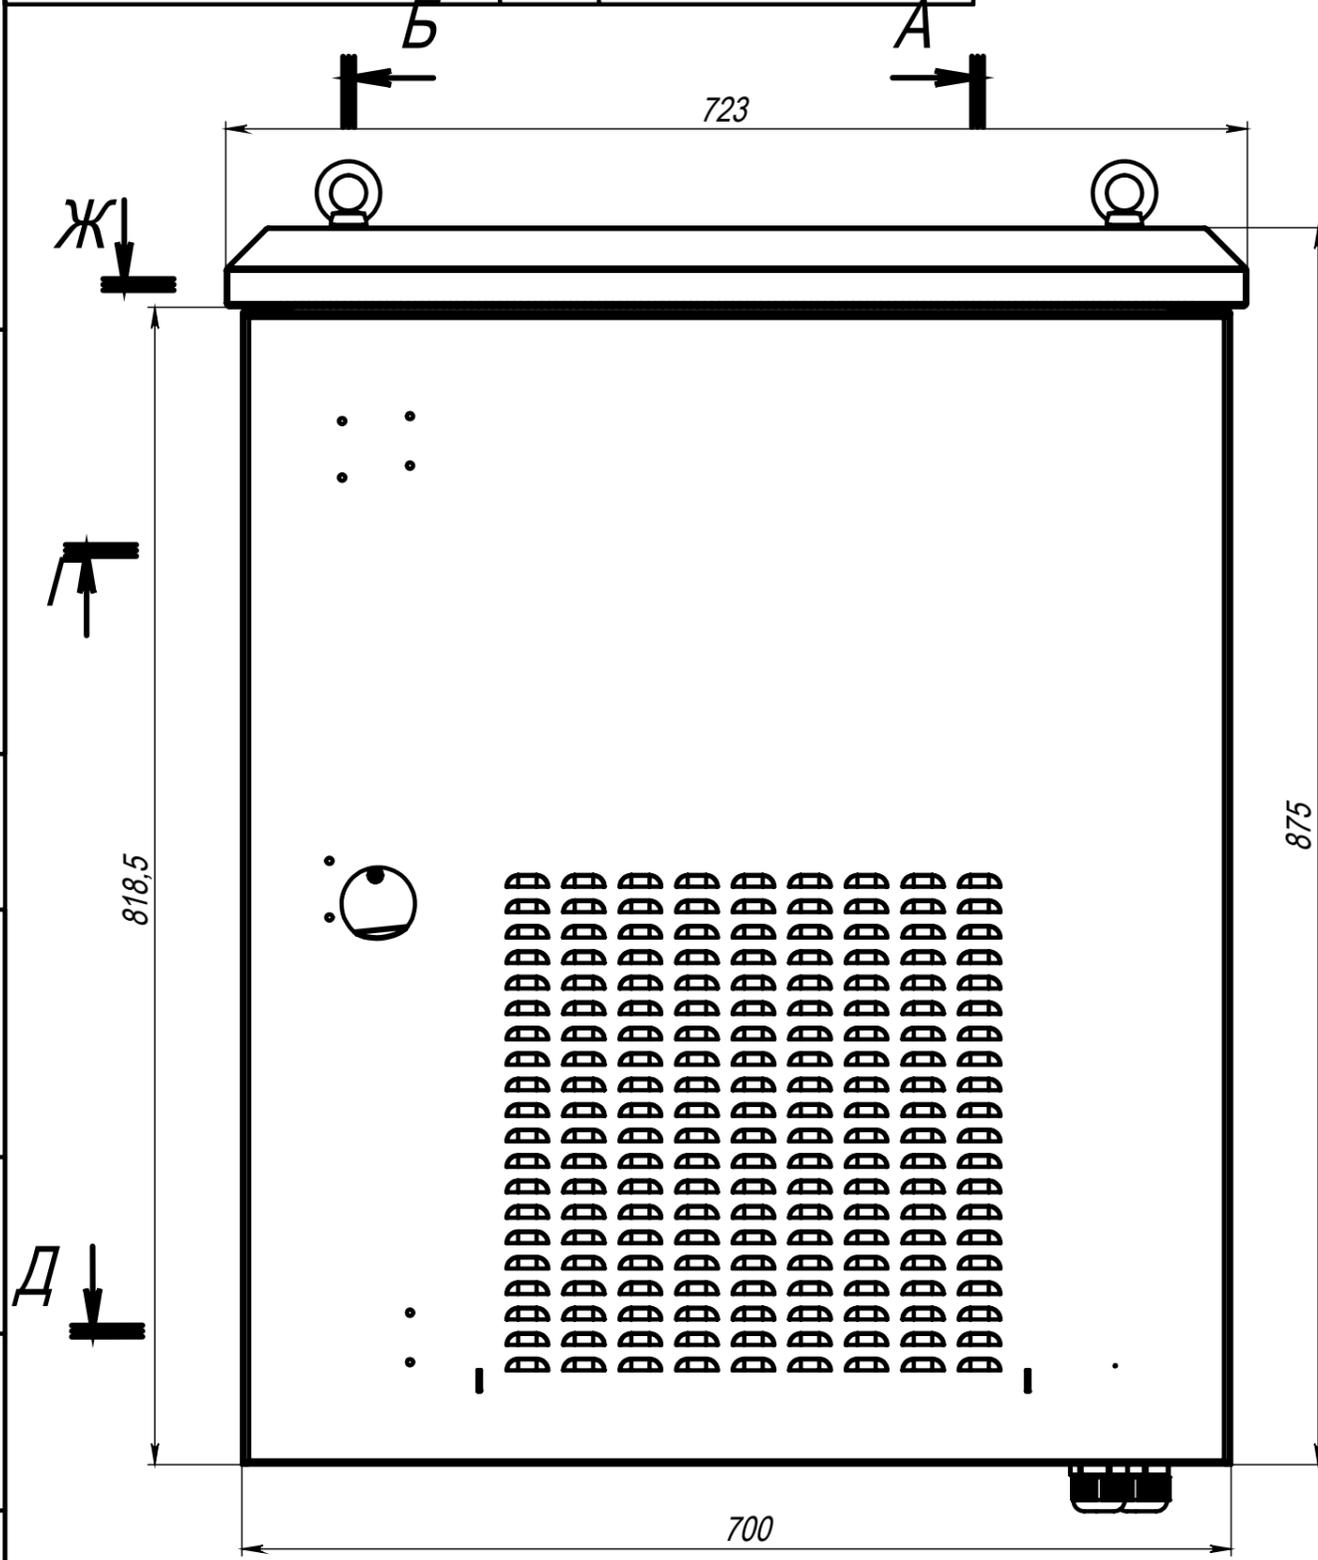


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Маврыкин А.		07.02.2020
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

ШКК_15U-700-700-V_ТГЧ		
<b>КЛИМАТИЧЕСКИЙ ШКАФ</b>		
Габаритный чертеж		
Лит.	Масса	Масштаб
	84.82	1:5
Лист 1		Листов 9

Файл: ШКК\_15U-700-700-V\_ТГЧ.КЛИМАТИЧЕСКИЙ ШКАФ.ГЧ

A-A (1:4)

Вентилятор 120-120-38 - 3шт.

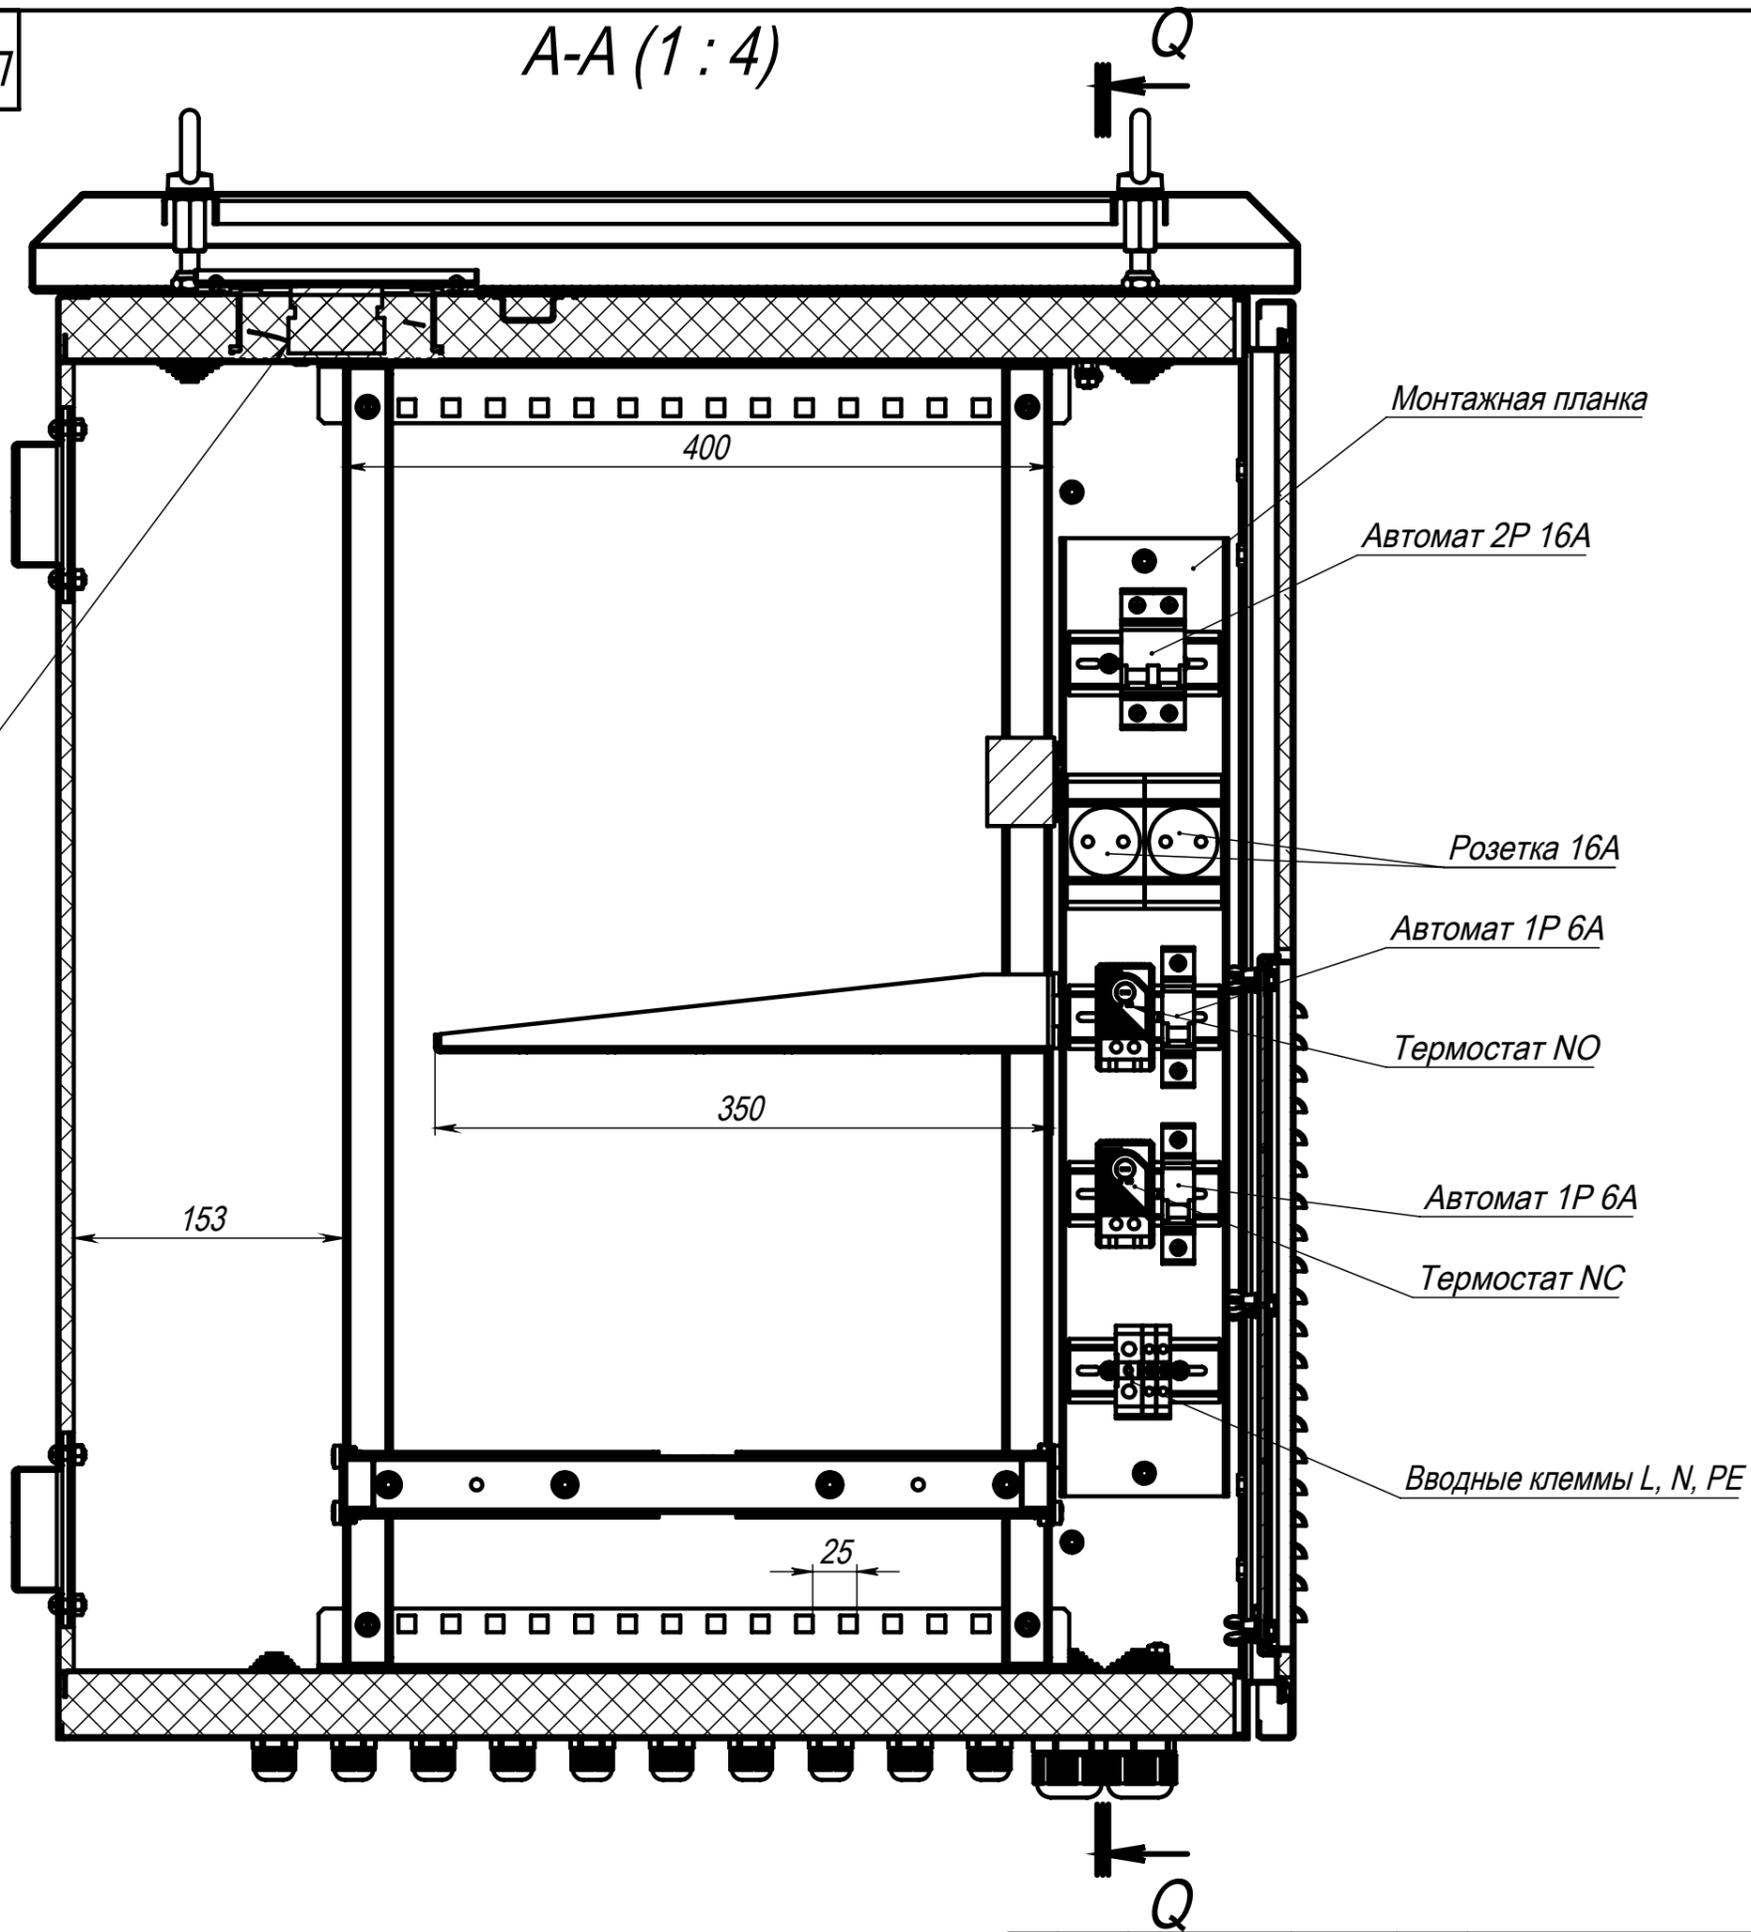


Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инд. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ШКК\_15U-700-700-V\_ТГЧ



Г-Г (1 : 4)

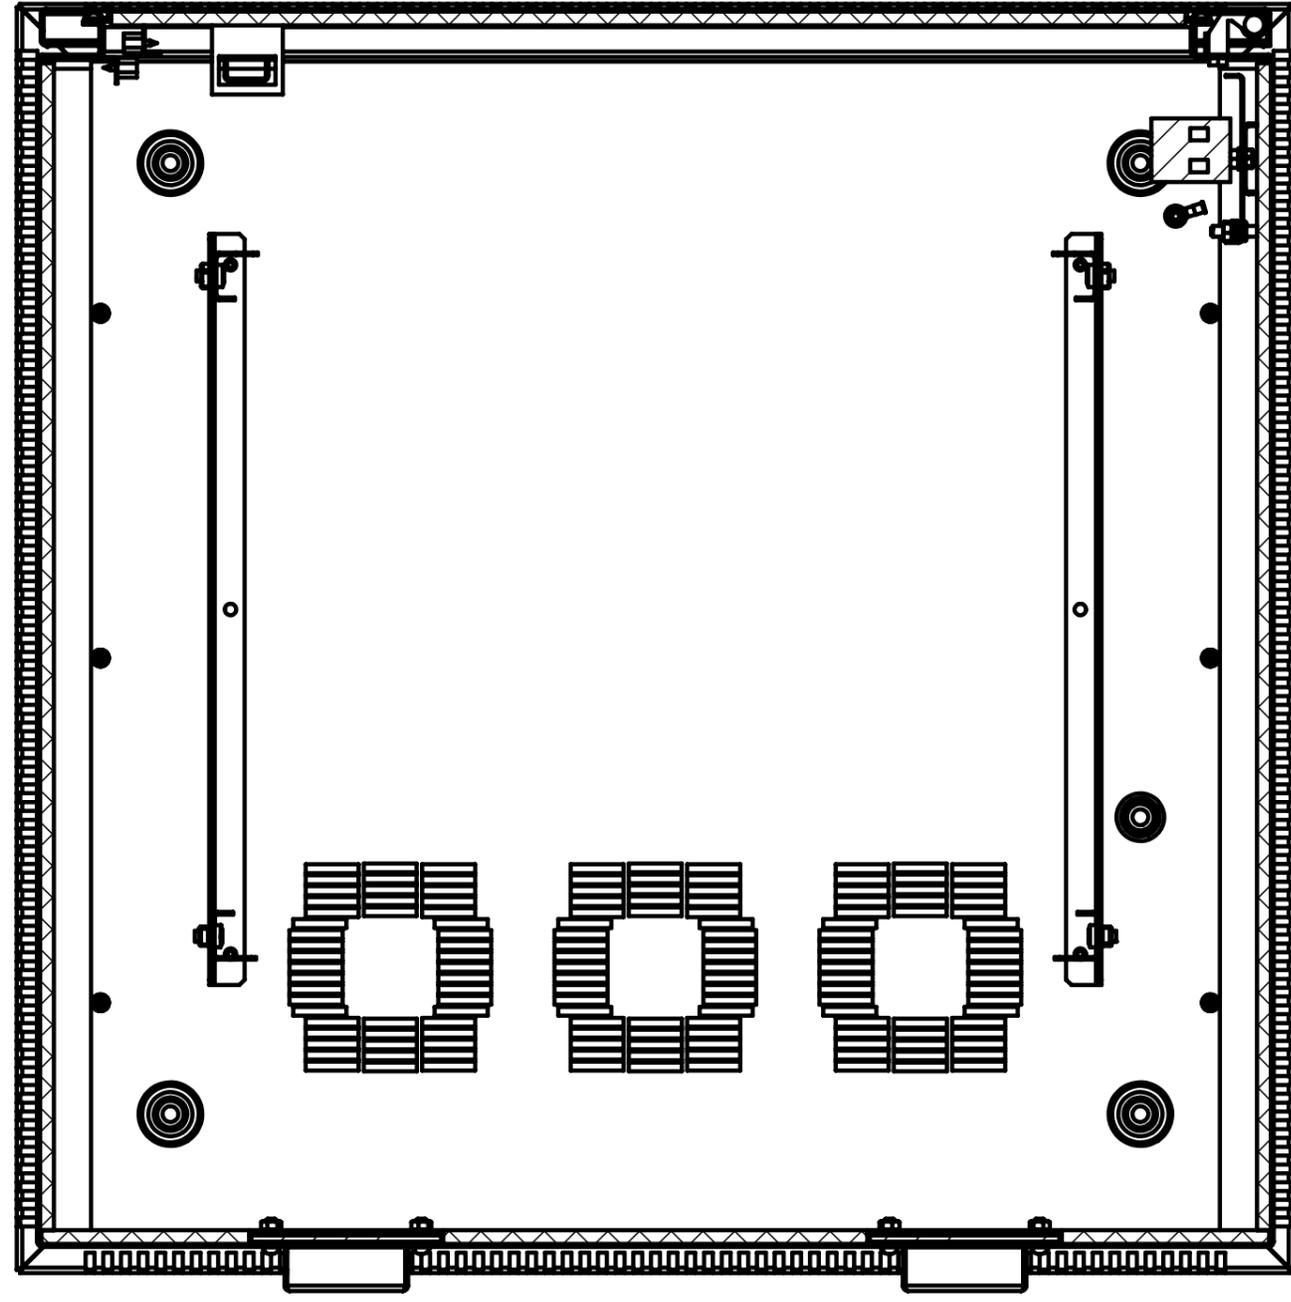


Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ШКК\_15U-700-700-V\_ТГЧ

Д-Д (1 : 4)

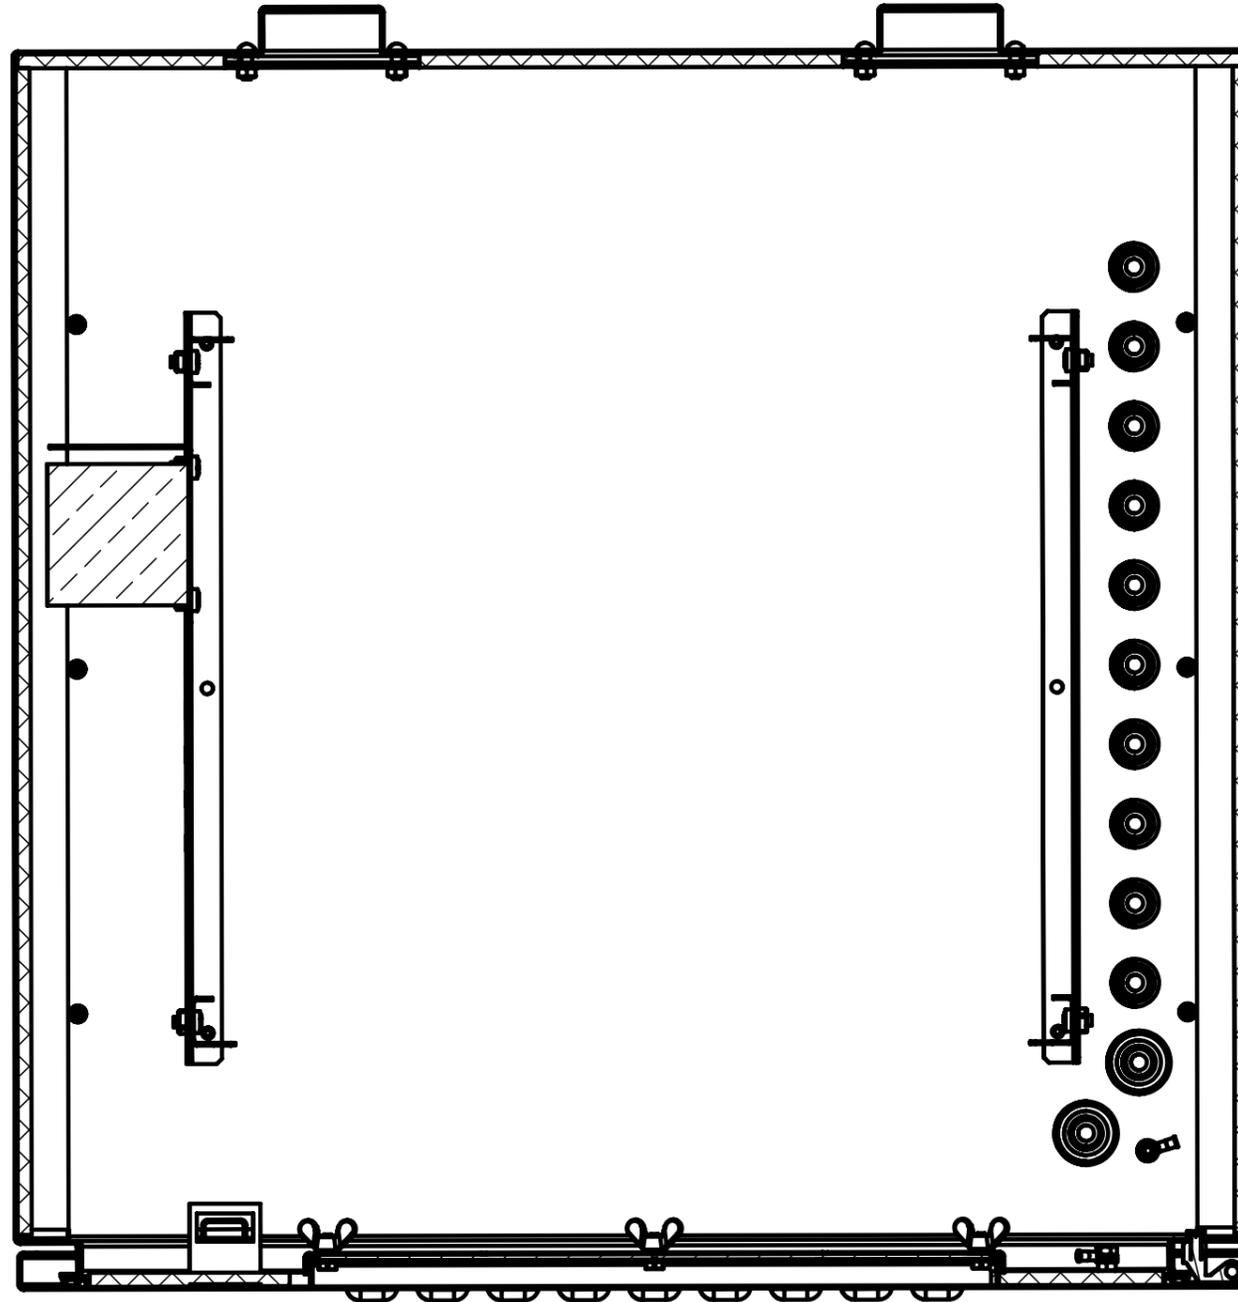

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ШКК\_15U-700-700-V\_ТГЧ

Лист

5

Ж-Ж

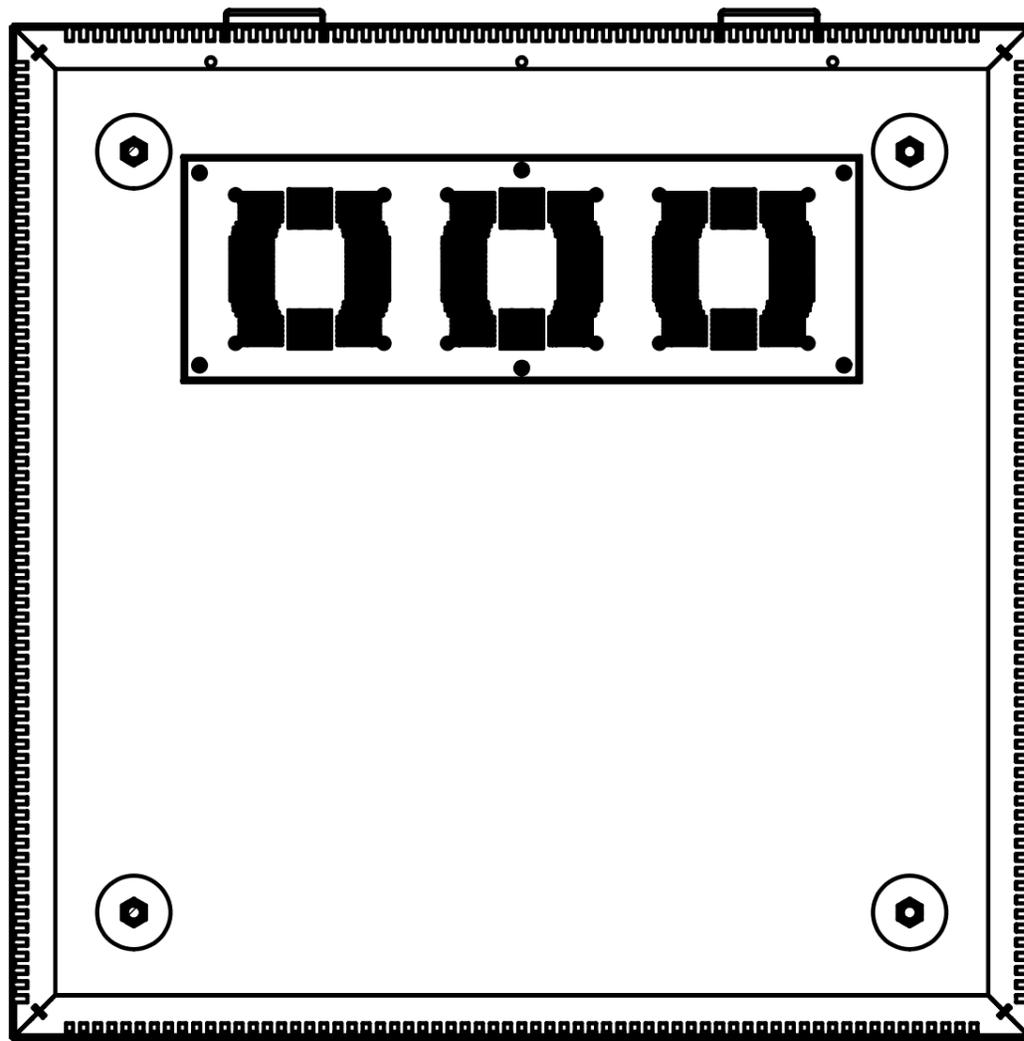


Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ШКК\_15U-700-700-V\_ТГЧ

P

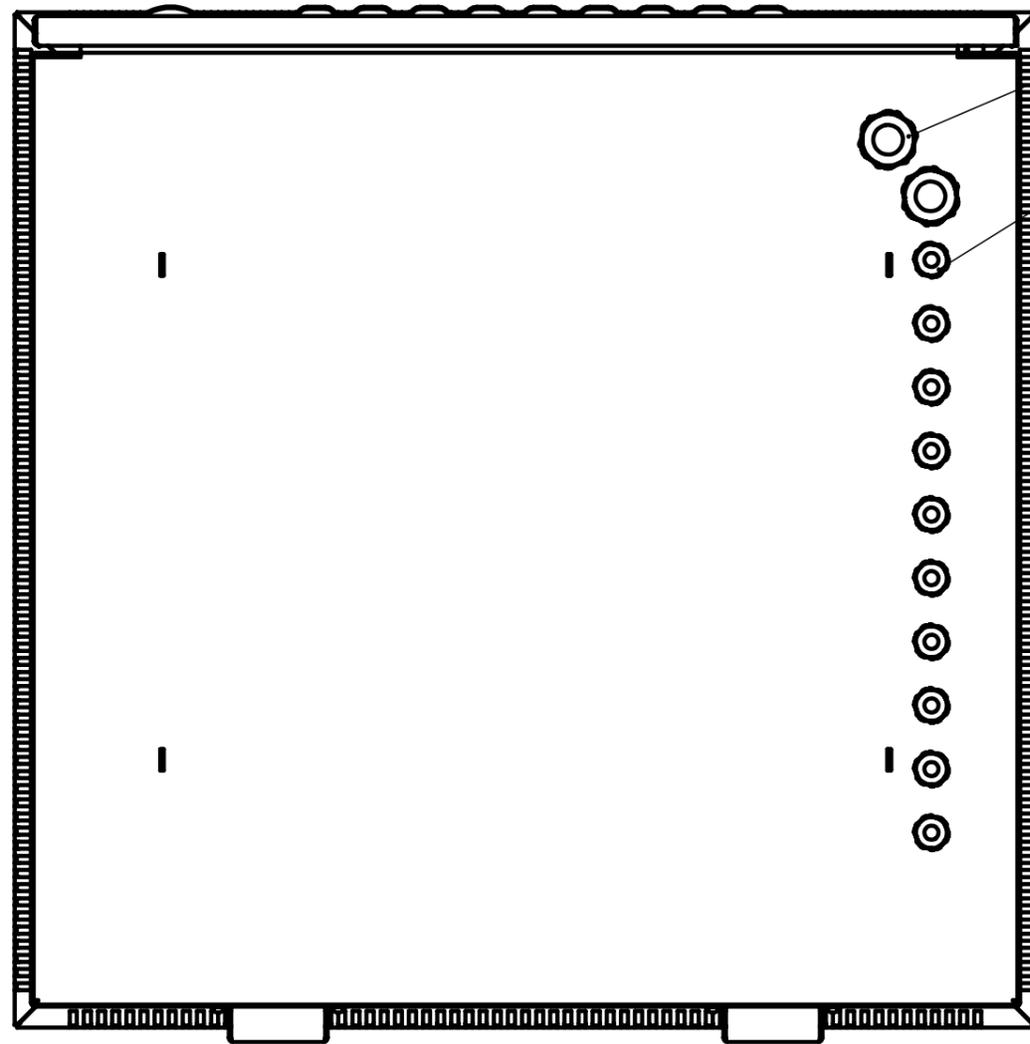

PG-25 (2шт.)


PG-9 (10шт.)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ШКК\_15U-700-700-V\_T

Лист  
7


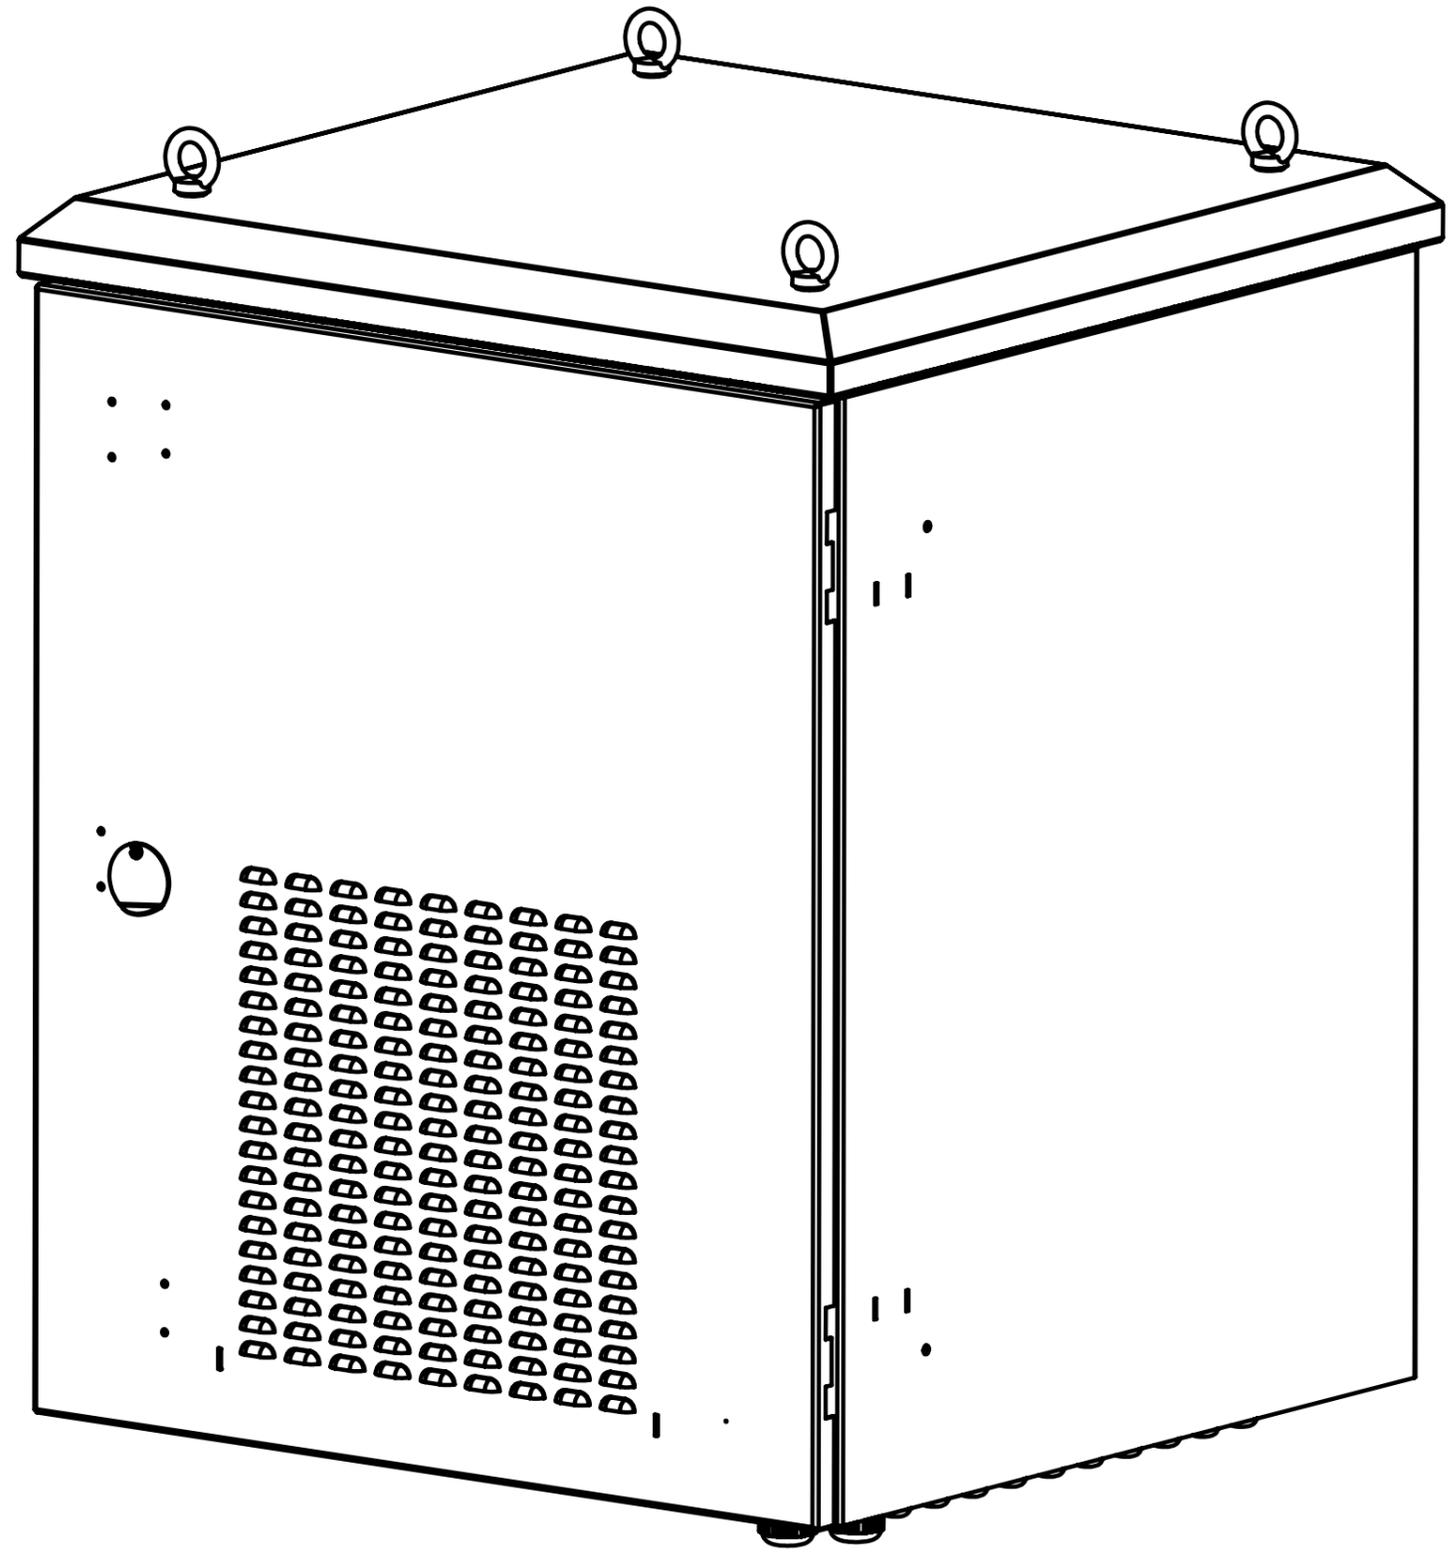


Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ШКК\_15U-700-700-V\_T

ШКК\_15U-700-700-V\_ТГЧ

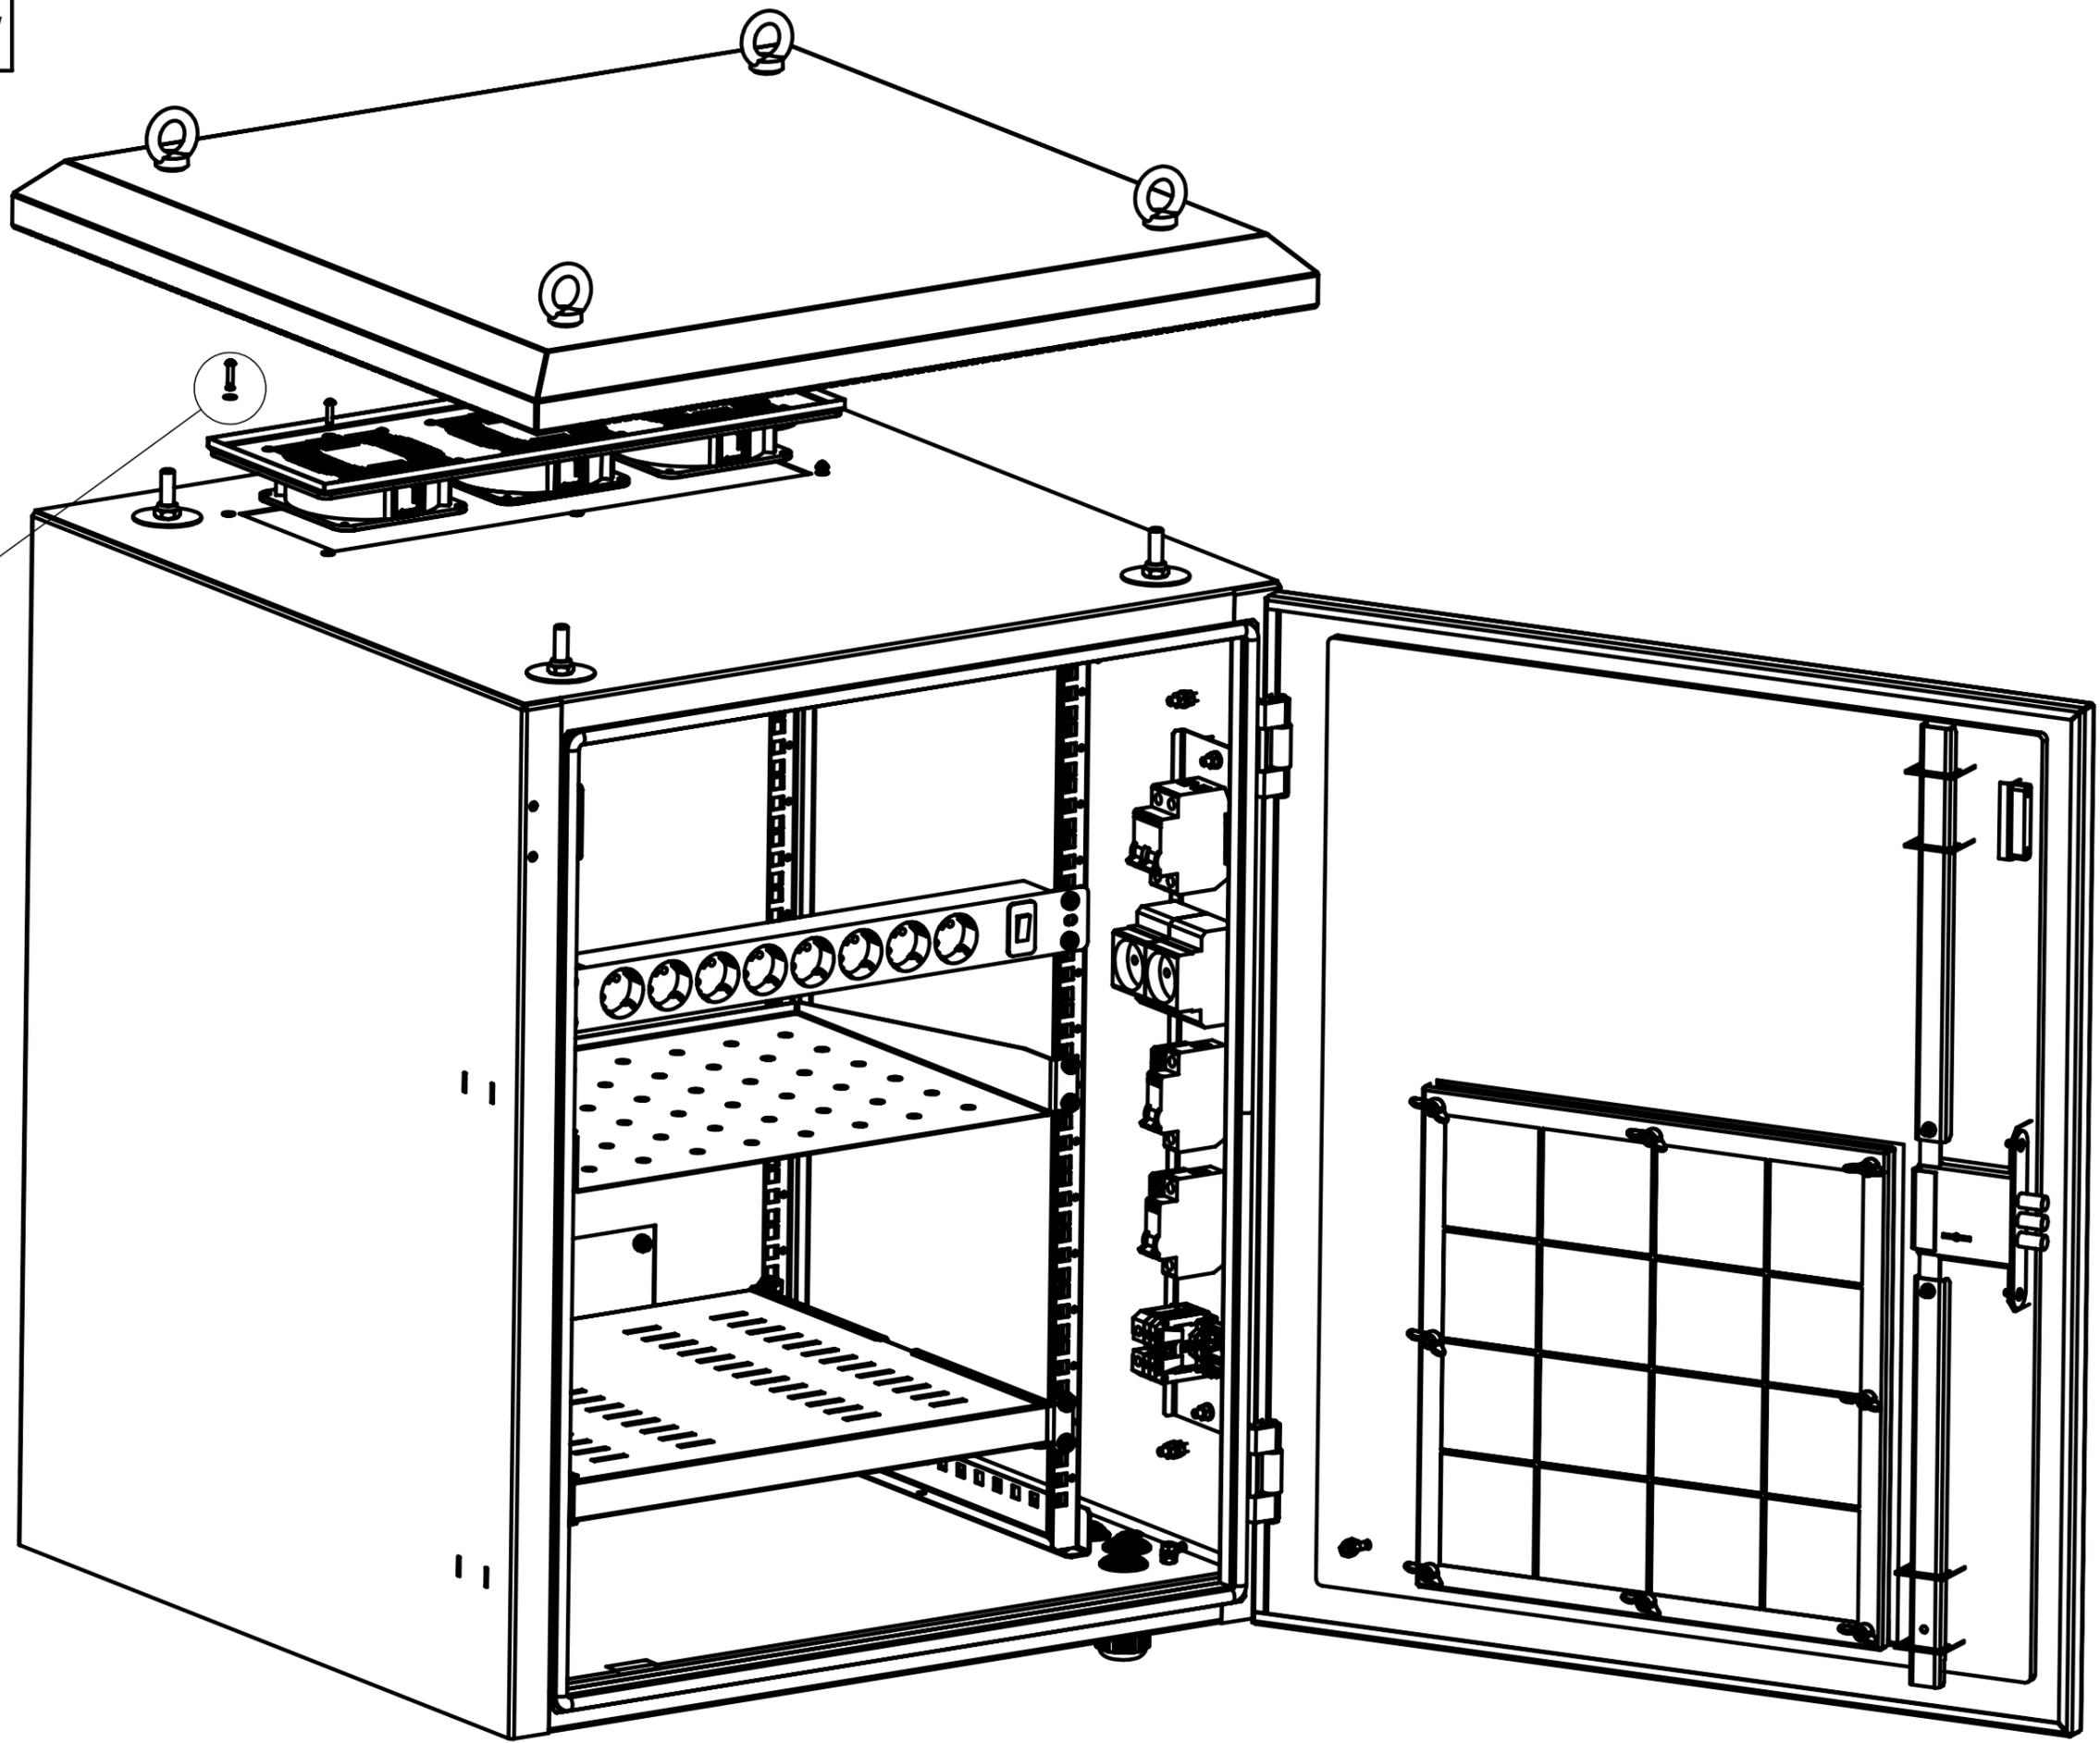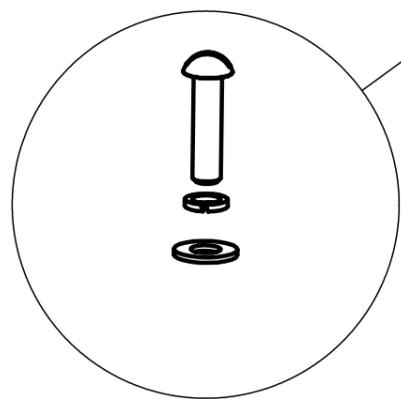

Ивл. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ШКК\_15U-700-700-V\_ТГЧ

Лист 9